




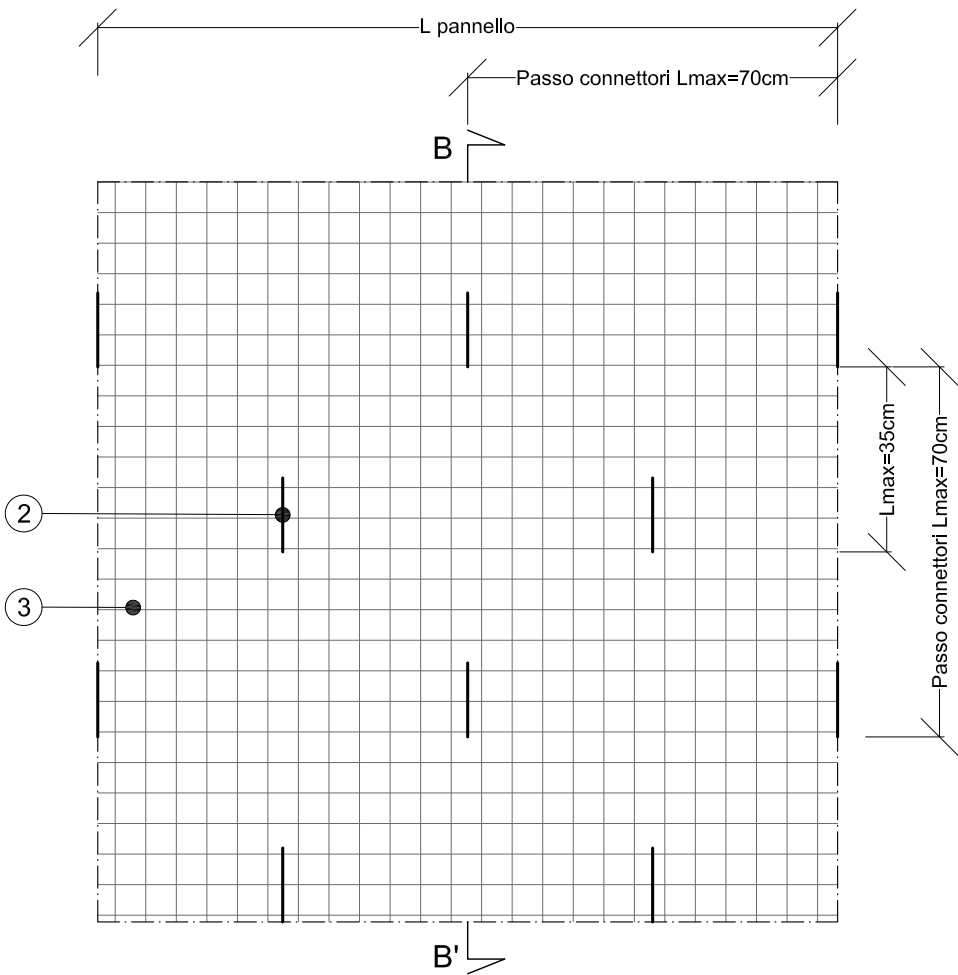

Prospetto della muratura rinforzata

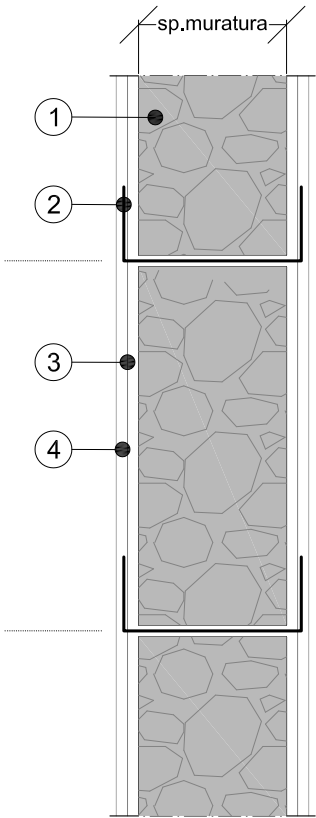

SEZ. B-B'

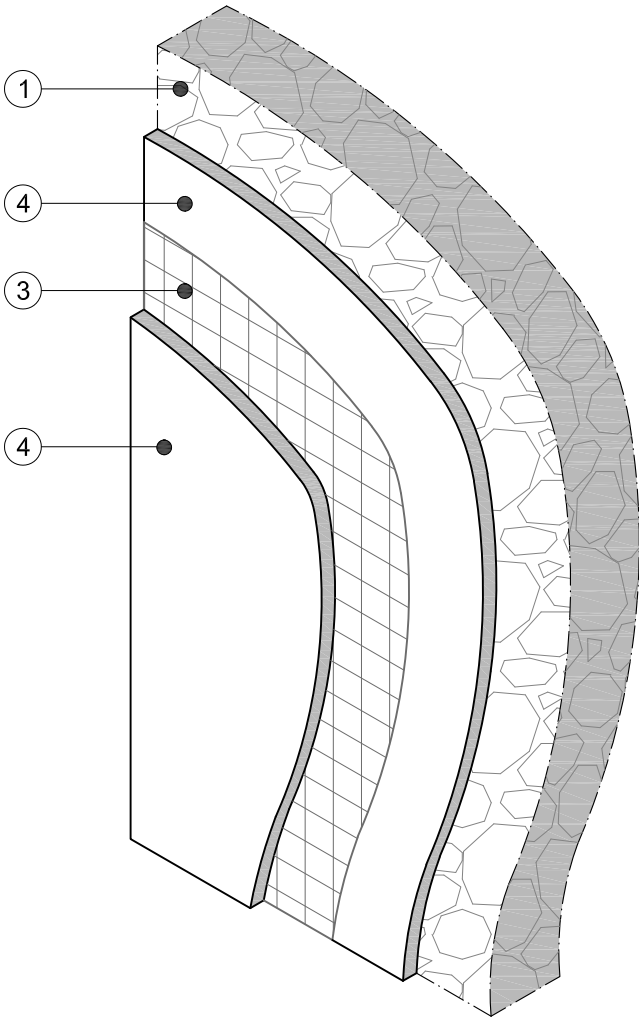

Assonometria

LEGENDA

- 1) supporto murario esistente
- 2) ferri passanti (min. n° 4/mq)
- 3) rete elettrosaldata diam. 6+8mm, maglia 10x10mm
- 4) **webertec BTconsolida35** (sp.4 cm circa)

NOTA: il passo dei connettori indicato è il massimo consigliato, dev'essere ugualmente verificato dal progettista e può essere diminuito secondo le indicazioni di progetto

NOTA: Tutti i particolari costruttivi e le soluzioni tecniche illustrate nel presente disegno sono proposti da Saint-Gobain Italia S.p.A. a supporto della progettazione, hanno scopo puramente illustrativo e non costituiscono parti del progetto esecutivo. Tutte le misure e le quote devono essere stabilite nel progetto esecutivo, verificate in cantiere e concordate con il Progettista e la Direzione Lavori.

Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici di ciascun prodotto e soluzione consultando l'ultima versione delle schede tecniche e della documentazione reperibili sui siti: it.weber - gyproc.it - isover.it